



Директор ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук
Н.Г. Поваляева
202__ г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель рабочей группы
В.Н. Виноградов
«__» __ 202__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ __ от «__» __ 202__ г.**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области структурное
подразделение «детский сад Березка» (ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук СП «детский
сад Березка»)

(полное юридическое наименование объекта)

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д.44, т.2-34-40, bez.berezka3@mail.ru.,
Поваляева Надежда Геннадьевна директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г. т. Безенчук, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования Самарской области,
полномочия Министерства реализуются Юго-Западным управлением Министерства
образования Самарской области: г. Чапаевск, ул. Желкзнодорожная, д.39-а

3. Вид деятельности

образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование,
культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание,
транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

муниципальная

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 245 чел./ 300 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание на 245 воспитанников.
Стены из железобетонных блоков, перекрытия из железобетонных плит, лестницы из
сборного железобетона.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _____ 11 входов (7-основных;4-эвакуационных)

8. Год постройки _____ 1986 год _____

9. Год последней реконструкции _____ реконструкция здания не производилась _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		500м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутное такси №1, №2, № 3, №5, остановка «Почта»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Есть	
Регулируемые переходы	Нет	со звуковой сигнализацией	Нет
Нерегулируемые переходы	Есть		
Внеуличные переходы	Нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	Нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	Нет
Открытые лестницы	Нет	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	Нет	Поручни на пандусах	Нет

N помеще ний по плану	Наименован ие элемента объекта	Норматив доступности, тановленный для инвалидов	Фактически величина, наличие	Классификаци я МГН по группам мобильности	Рекомендуемы е мероприятия по адаптации при	Приме чание
-----------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	---	--	----------------

БТИ				<1>	несоответстви и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкци я	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,9м	М4, М3	реконструкци я	Выполни ть расшире ние прохода калитки до 1,2м в соответст вии со СНиП 35-01- 2001
	Информац ия об объекте	наличие	-	М4, М3, М2, М1		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	М4, М1, М2	создание	Установи ть указател и направле ния движени я в соответст вии со СНиП 35-01- 2001

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0м	М4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 1,2$ м	1,2м	М4		

	в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается			M2		
	Тактильная полоса перед лестницами	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы		M2		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м		M2		
	Ширина тактильной полосы, направляющий	0,013 - 0,015 м		M2		

	указатель для прямолинейного встречного движения					
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,015 \text{ м}$	0,015м	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05 \text{ м}$	-	М4, М2, М3	Не требуется	
	Места отдыха <2>	наличие	-	М4, М3	Не требуется	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	$\leq 50 \text{ м}$	-	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными	$> 5\%$ (не менее 1 места)	-	М4, М2		

	знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	наличие				
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	M4		

1.4. Открытая лестница

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	-	M3, M2	Не требуется	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	-	M3, M2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	M3, M2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	M3, M2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	M3, M2		
	Расстояние до кромки	0,3 м	-	M2		

	ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M3, M2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	M3, M2		
	высота поручней	0,9 м	-	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	M3, M2		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	-	M4		

	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	M4, M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	M4, M3		
	Площадки на горизонтал ьном участке пандуса:	наличие	-	M4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	M4		
	промежуточна я площадка при прямом пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	M4		

	движения (при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	М4		
	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	М4, М3		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки		15 см			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	1,4 x 2,0м	М3, М2		
	Габариты площадки с	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	М4	Не требуется	

	пандусом (ширина x глубина)					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключени ем площадок с трехсторон ними лестницами)	наличие		M4, M3, M2	Не требуется	
	Навес	наличие	+	M4, M3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	M4, M3, M2		
	Информац ия об объекте	наличие	+	M1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2	наличие	+	M4		

	м и не ниже 0,4 м от уровня пола					
2.2. Лестница наружная						
	Несколько покрытие	наличие	-	M3, M2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	-	M2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	-	M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	M3, M2	Не требуется	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M3, M2	Не требуется	

	высота поручней	0,9 м	-	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	M3, M2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	-	M3, M2		

2.3. Пандус наружный
Оборудован в августе 2017г.

	Ширина марша	1 м	-	M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	M4		
	Высота подъема одного марша (максималь ная)	$\leq 0,8$ м	-	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	M4		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М4, М3		
	Площадки на горизонтал ьном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	М4		
	промежуточна я площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	в нижнем окончании	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		

	пандуса					
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	M4, M3		
	Нескользящее покрытие	наличие	-	M4, M3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	M4	Не требуется	
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	+	M2		Установлен, сентябрь 2017г.
	Световой маячок у входа <2>	наличие	+	M1		

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,0 x 1,2м	M4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	M4, M3		Оборудована входная группа

	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,05м	М4, М3		
	Высота порога наружно го, внутренн его	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,06м	М4	реконструкция	Выполни ть понижен ие порога при входе до 0,014м в соответс твии со СНиП 35-01- 2001
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	М2		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа (нет, не требуется)

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	М2		Выполни ть контраст ную маркиров ку крайних ступеней
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2	Не требуется	
	Поручни с двух	наличие	-	М3, М2	Не требуется	

	сторон:					
	на высоте	0,9 м	-	М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	М3, М2		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа (нет, не требуется)

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	М4, М3	Не требуется	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	М3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	M4, M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	M4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	M4	Не требуется	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		Не требуется	
	стационарный	наличие	-	M4	Не требуется	
	мобильный	наличие	-	M4	Не требуется	

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с	2,8м	M4		
--	------------------------------	---	------	----	--	--

		организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 1,5м	M4		
	Контрольно- пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	M4, M3	Не требуется	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	M4, M1	установка	Установи ть указател и направле ния движени я, входа, выхода в соответс твии со СНиП 35-01- 2001.
	Пиктограммы	наличие	+	M4, M1		Установл ены

	(доступность, вход, выход)					
	Звуковые маячки <2>	наличие	+	M2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	-	M1	Создание	Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации в соответствии со СНиП 35-01-2001
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	-	M1	Не требуется	
	Тактильная мнемосхема	наличие	+	M2		Установить тактильную схему в соответствии со СНиП 35-01-2001
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	+	M4, M3, M2, M1		

	для лиц с нарушени ями опорно- двигатель ного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	+	МЗ		
--	--	------------------	---	----	--	--

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	М3, М2	Не требуется	
--	---	---------	---	--------	--------------	--

	Контрастная маркировка	наличие	-	M2	создать	Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней в соответствии со СНиП 35-01-2001
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	M3	Не требуется	
	на высоте	0,9 м	-	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	M3		

3.5. Пандус внутренний на этаже (установке)

(нуждается в

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	M4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	M4		
	на высоте (верхний	0,9 м	-	M3		

	поручень)					
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		M4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	0,6 м	-	M2	создание	Создать рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз шириной 0,6м в соответствии со СНиП 35-01-2001
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	M2	создание	Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней лестницы в соответствии со СНиП 35-01-2001.

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	M3, M2	создание	Создать бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м в соответствии со СНиП 35-01-2001.
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	M3, M2		
	на высоте	0,9 м	-	M3, M2	создание	
	нетравмирующие	наличие	-	M3, M2	Создание	

	завершения поручней		-			
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	M2	создание	

3.7. Лифт пассажирский

(нуждается в установ

	Кабина:		-			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м	-	M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м	-	M4		

	Зеркало	наличие	-	M4		
	Поручни	наличие	-	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	M1, M2		
	Знак доступности	наличие	-	M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	M2		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м		M4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место)	12 м ² 18 м ²		M4		

	(на 2 рабочих места)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N _____						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	-	M4		
	Высота порога	отсутствие	-	M4, M3		
	Информация тактильная	наличие	-	M2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	M4, M3, M2, M1		
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	-	M4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	-	M2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	M3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	M4, M3		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		M4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		M4		
	Место для сидения <2>	наличие		M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие		M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						

	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	M4	создать	Создать не менее 2х мест для инвалидов в-колясочников с шириной прохода не менее 1,2м в соответствии со СНиП 35-01-2001.
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		M4	создать	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		M1	создать	Создать не менее 2х мест для инвалидов с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) в соответствии со СНиП 35-01-2001.

	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		M4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	-	M1		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	+	M4, M3, M2	Создан	Создан в августе 2018г.
	Знак доступности помещения	наличие	+	M4		Установлен 1 августа 2018г.

	Тактильная маркировка санузла	наличие	+	M2		Установлена в августе 2018г.
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	+	M4, M3		Установлена в августе 2018г.
	Направление открывания дверей	наружное	+	M4		
	Кабины для инвалидов:		+			
	количество кабин	> 1 шт.	-	M4, M3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	+	M4, M3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м		M4, M3, M2		
	Унитаз:		+			
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	-			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	Нет			

	опорные поручни	наличие	+	M4, M3		Установлен в августе 2018г.
	откидные поручни <2>	наличие	-	M4		
	зона для кресла - коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2 \text{ м}$	+	M4		Создана в августе 2018г.
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	+	M3		Созданы в августе 2018г.
	Раковина:		+			Установлена в августе 2018г.
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	+	M4, M3		
	опорный поручень	наличие	+	M3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	+	M4, M3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	-	M4, M3		
	зоны у раковины для	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	+	M4		

	кресла-коляски (глубина x ширина)					
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	+	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	+	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	М4		
	Душевые:		-			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м	-	М4, М3		
	опорный поручень	наличие	-	М4, М3		
	Система тревожной сигнализации	Наличие	+	М4, М3, М2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	Наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	Надписи:	Наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	1,8	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	+	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	Наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	Указатели, пиктограммы:	Наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	1,3м	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	+	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	Наличие	-	M4, M3, M1, M2		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	Наличие	-	M2	Создание	Выполнить надписи о предоставлении услуги цифрами и буквами шрифтом Брайля, разместить на высоте 1,3-1,4м в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001
	Высота размещения	1,2 - 1,6 м	-	M2	Создание	
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	Наличие	-	M2	Создание	
	на кнопках управления лифта	Наличие	-	M2	Не требуется	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	Наличие	-	M2	Создание	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные	Наличие (не менее 1 шт.)	-	M1	Создание	Установить в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001.

	аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт.)	-	M2, M1	Создание	Установить в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001.
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Наличие	-	M4		
	Речевые информаторы и маяки	Наличие	-	M2	Создание	Установить в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001.
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	Наличие	-	M2	Создание	Установить в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001.
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Наличие	-	M1, M2	создание	Установить в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001
	Малогабаритные	Наличие	-	M4, M2, M3,	создание	Установить в соответствии с требованиями и СНиП 35-01-2001.

	аудиовизуальные информационно- справочные системы			M1		
	Индукционная система:	Наличие	-	M1		
	стационарная	Наличие	-	M1		
	переносная	Наличие	-	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью; M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы.

В результате паспортизации и анкетирования на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту: 1.Нуждается в реконструкции путей движения на территории, перекладка асфальтового покрытия. Установка информационных сообщений, бортиков.

2. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней лестницы.

3. Выполнить расширение прохода калитки до 1,2м.

4. Установить указатели направления движения.

Входная группа

Пути движения на объект (для доступа в зону оказания услуги):

1. Установить тактильную предупреждающую полосу перед входом в кабинет на расстоянии 0,6м от дверного проема.

2. Установить переносные перекатные пандусы (для порогов и перепадов высоты не более 10 см).

3. Установить мобильное гусеничное устройство Roby (с платформой) для подъема колясок с инвалидами по лестнице.

4. Установить тактильные пиктограммы, тактильные контрастные номера для маркировки этажей, тактильных обозначений окончания поручней (на лестницах).

5. Установить речевые информаторы и маяки, текстовые табло для дублирования звуковой информации.

Зона оказания услуги:

1. В зрительном зале создать не менее 2х мест для инвалидов по слуху (кресла с подключением слухового аппарата) и не менее 2% мест для инвалидов колясочников с шириной прохода к месту не менее 1,2м.

Санитарно-бытовые помещения

1. Выполнить тактильную направляющую к унитазу шириной 0,3м.
2. В санитарно-бытовом помещении установить держатели для трости, крючков для одежды и костылей на высоте 120см с выступом 12 см.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 10 ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Ананьевская
Елена Юрьевна

- и.о. заместителя Глы муниципального района
Безенчукский по экономике и финансам -
руководитель Управления финансами
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области;



(подпись)

Кондрахин
Эдуард Юрьевич


- руководитель МКУ муниципального района
Безенчукский Самарской области «Ресурс»;



(подпись)

Таргинова
Ксения Игоревна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области;

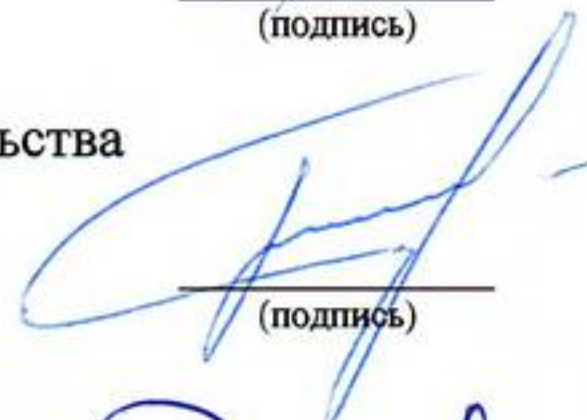

(подпись)

Блинов
Олег Владимирович

- главный специалист Комитета по строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области;



(подпись)

Леухин
Сергей Владимирович


- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области;



(подпись)

Мещерякова
Лариса Владимировна

- руководитель Управления по муниципальному
району Безенчукский Самарской области ГКУ СО
«Главное управление социальной защиты населения
Юго-Западного округа» (по согласованию);

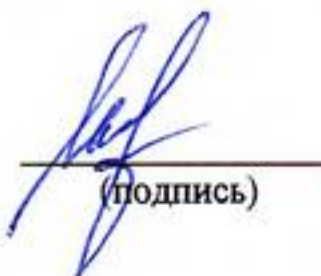

(подпись)

Титова
Любовь
Александровна

- главный специалист юридического отдела
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области;



(подпись)

Салей
Татьяна Николаевна

- председатель Безенчукской районной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)



(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Методист - Куркуль Елена Александровна

(должность, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством – Степанова Елена Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано " _____ " _____ 20__ г. (протокол N ____)

Комиссией (название)

Приложение 4 к
Порядку
проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Выше стоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Двухэтажное здание	446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, д.44		СП «детский сад Березка» ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук	муниципальная	Министерство образования Самарской области, полномочия Министерства реализуются Юго-Западным управлением Министерства образования Самарской области	Получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	Дети в возрасте от 2х месяцев до прекращения образования отношений	Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития	Нет

Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов)	Нужда емость и очеред ность адапта ции	Виды работ по адаптац ии <3>	Плано вый перио д (срок) испол нения	Ожидаем ый результат (по состояни ю доступнос	Дата контр оля	Результа ты контрол я <5>	Дата актуализ ации информа ции на карте доступно
--	---	--	---------------------------------------	---	--	----------------------	------------------------------------	--

	<2>				ти) <4>			сти субъекта Российск ой Федерац ии
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	ДП-И (К,О,С,Г,У)		Текущий ремонт		ДП-В			

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.