

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБОУ СОШ № 1
п.г.т. Безенчук


Н.Г. Поваляева
"02" 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей
группы
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы
муниципального района
Безенчук Самарской
области
В.Н. Виноградов
"02" 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "02" февраля 2026 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №1 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук)

(полное юридическое наименование объекта)

446250 Самарская область, м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37
Тел./факс: 884676\2-31-36

E-mail: bez-sl@mail.ru <http://bez-mousosh1.minobr63.ru/wordpress/>

Директор, Поваляева Надежда Геннадьевна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г.т. Безенчук
2. Ведомственная принадлежность Юго-Западное управление
МОиН СО
3. Вид деятельности Государственные образовательные услуги
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,
социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное обслуживание,
транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг Проектная наполняемость 1176 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

Отдельно стоящее панельное трёхэтажное здание с железобетонными литыми лестничными маршами

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов-

2 входа главного крыльца, 4 эвакуационных выходов

8. Год постройки

1995

9. Год последней реконструкции

2016

Описание маршрута следования к объекту

Доставка обучающихся может быть осуществлена рейсовым автобусом до остановки «МФЦ», далее пешком

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		500	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		рейсовый автобус, маршрут № 5, остановка «МФЦ»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>	со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>есть, нет</u>		
Внеуличные переходы	есть, <u>нет</u>	с пандусом	есть, <u>нет</u>
		с подъемником	есть, <u>нет</u>
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>
Открытые лестницы	есть, <u>нет</u>	пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u>
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, <u>нет</u>	поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности <1>	Рекомендуе мые мероприятия по адаптаци и при несоответст вии нормативу:	Примечание
------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------------

					установка, создание, ремонт, замена или реконструкц ия	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,9	M4, M3		
	Информация об объекте	наличие	В наличии	M4, M3, M2, M1		Табличка с информацией шрифтом Брайля на входе
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	В наличии	M4, M1, M2		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	Более 2 м.	M4		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,5 м. имеются	M4		
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		отсутствует	M2		
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	В наличии	M2		
	Тактильная полоса перед	0,5 - 0,6 м	Отсутствует	M2		

	препятствием на тротуаре					
	Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013 - 0,015 м	соответствует	M2		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	соответствует	M4, M2, M3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	Отсутствует	M4, M2, M3		
	Места отдыха <2>	наличие	В наличии	M4, M3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	65 метров	M4, M3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Не соответствует	M4, M2		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Не соответствует	M4		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	1,2 м.	M3, M2		

	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	11 ступеней	М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	В наличии	М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,12 м.	М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4	0,3 м.	М3, М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м	соответствует	М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	М3, М2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м	0,92 м.	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	В наличии	М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	соответствуют	М3, М2		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м	отсутствует	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	М3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	M4, M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	M4, M3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	отсутствует	M4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	M4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	M4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	M4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствует	M4, M3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки		1,05 м.			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	$1,8 \times 6$ м	M3, M2		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	$1,82 \times 8,45$	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствуют	M4, M3, M2		

	Навес	наличие	В наличии	M4, M3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	В наличии	M4, M3, M2		
	Информация об объекте	наличие	В наличии	M1		Табличка шрифтом Брайля
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола	наличие	В наличии, соответствует	M4		Домофон с видеонаблюдением и переговорным устройством
2.2. Лестница наружная						
	Несколько покрытие	наличие	В наличии	M3, M2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	0,3 м.	M2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м	1 м.	M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	В наличии	M2		Антискользящие планки черного цвета
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствуют	M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	В наличии	M3, M2		
	высота поручней	0,9 м	1,2 м.	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	В наличии	M3, M2		
	завершающие	$\geq 0,3$ м	соответствуют	M3, M2		

	горизонтальные части поручней					
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4 \text{ м}^2$	наличие	отсутствуют	M3, M2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	Соответствует	M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Соответствует	M4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8 \text{ м}$	Соответствует	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	В наличии	M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0,91 м.	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,75 м.	M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,95 м.	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	В наличии	M4, M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	соответствуют	M4, M3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		имеются			
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,6 x 2.10	M4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \text{ м}$	2.0 x 1,8	M4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	2.0 x 1,8	M4		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1.0 x 1,5	M4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее	наличие	В наличии	M4, M3		

	0,05 м					
	Нескользящее покрытие	наличие	В наличии	M4, M3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	M4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	M2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие	отсутствует	M1		
2.4. Тамбур						
61,62	Габариты (глубина х ширина)	2,5х3,4	2,5х3,4	M4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции $(1,5-1,8) \times 2$ м	В наличии (Р)	M4, M3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,7 м.	M4, M3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,06 м.	M4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	В наличии	M2		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствует	M2		Нет перепада высот от входной группы на уровень 1 этажа
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствует	M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствует	M3, M2		
	на высоте	0,9 м	Отсутствует	M3, M2		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Отсутствует	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Отсутствует	M3, M2		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Отсутствует	M4		Нет перепада высот от входной группы на уровень 1 этажа
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Отсутствует	M4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Отсутствует	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствует	M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	Отсутствует	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Отсутствует	M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Отсутствует	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Отсутствует	M4		
	заверша ющие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Отсутствует	M4, M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Отсутствует	M4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Отсутствует	M4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		Отсутствует			
	стационарный	наличие	Отсутствует	M4		

	мобильный	наличие	Отсутствует	M4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	Соответствует	M4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Имеются	M4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	Отсутствуют	M4, M3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	В наличии	M4, M1		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	В наличии	M4, M1		
	Звуковые маячки <2>	наличие	Отсутствуют	M2		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	Отсутствуют	M1		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	Отсутствуют	M1		
	Тактильная мнемосхема	наличие	Отсутствует	M2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	В наличии	M4, M3, M2, M1		
	для лиц с нарушениями	≥ 1 на этаж	Соответствует	M3		

	опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м					
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	Соответствует	M4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Отсутствует	M2		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	Соответствует	M2		
	Опорные устройства	наличие	Отсутствует	M3, M2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	Отсутствует	M2		
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствует	M3, M2		Перепада высот на этажах нет
	Контрастная маркировка	наличие	Отсутствует	M2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	Отсутствует	M3		
	на высоте	0,9 м	Отсутствует	M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Отсутствует	M4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	Отсутствует	M3		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Отсутствует	M4		Перепада высот на этажах нет
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Отсутствует	M4		

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Отсутствует	M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствует	M4, M3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Отсутствует	M4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Отсутствует	M3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Отсутствует	M4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	0,6 м	соответствует	M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	соответствует	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствуют	M3, M2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Отсутствуют	M3, M2		Поручни с одной стороны лестницы
	на высоте	0,9 м	Соответствуют	M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	В наличии	M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	Соответствуют	M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	В наличии	M2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Отсутствует	M2		
3.7. Лифт пассажирский						

	Кабина:		Отсутствует			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве $\geq$ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов $\geq$ 1,1 x 1,4 м	Отсутствует	M4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq$ 0,9 м	Отсутствует	M4		
	Зеркало	наличие	Отсутствует	M4		
	Поручни	наличие	Отсутствует	M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Отсутствует	M1, M2		
	Знак доступности	наличие	Отсутствует	M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	Отсутствует	M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	Отсутствует	M2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м	Не предусмотрено	M4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	Не предусмотрено	M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N 11						
	Ширина проема двери	$\geq$ 0,9 м	1.17 м.	M4		
	Высота порога	отсутствие	0,02	M4, M3		
	Информация	наличие	Отсутствует	M2		

	тактильная					
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Отсутствует	M4, M3, M2, M1		
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м	-	M4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м	-	M2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	соответствует	M3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	соответствует	M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	соответствует	M4, M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N 12					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	соответствует	M4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	соответствует	M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	Отсутствует	M4		
	Место для сидения <2>	наличие	Отсутствует	M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	Отсутствует	M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	Соответствует	M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на	$\geq 1,2$ м	1,2 м.	M4		

	кресле-коляске					
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	2	M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	В наличии	M4		
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	В наличии	M1		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	В наличии	M4, M3, M2		
	Знак доступности помещения	наличие	В наличии	M4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	В наличии	M2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,93 м.	M4, M3		
	Направление открывания дверей	наружное	соответствует	M4		
	Кабины для инвалидов:		Имеются			
	количество кабин	> 1 шт.	2 шт	M4, M3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,2 м.	M4, M3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м	Соответствует	M4, M3, M2		
	Унитаз:		имеется			
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м	соответствует			
	писсуар	Высота не более 0,4 м	Отсутствует			
	опорные поручни	наличие	В наличии	M4, M3		
	откидные поручни <2>	наличие	Отсутствует	M4		

	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	соответствует	M4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	соответствует	M3		
	Раковина:		Имеется			
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,80 м.	M4, M3		
	опорный поручень	наличие	В наличии	M3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	В наличии	M4, M3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	Отсутствует	M4, M3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	Соответствует	M4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	В наличии	M3		
	Зеркало поворотное	наличие	Отсутствует	M4, M3		Зеркало настенное 2 шт.
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Отсутствует	M4		
	Душевые:		Не предусмотрено			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		M4, M3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		M4, M3		
	опорный поручень	наличие		M4, M3		
	Система тревожной сигнализации	наличие		M4, M3, M2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	В наличии	M4, M3, M1, M2		
	Надписи:	наличие	В наличии	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	соответствует	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	соответствует	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	В наличии	M4, M3, M1, M2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	В наличии	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	1,2 м.	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	соответствует	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	В наличии	M4, M3, M1, M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	В наличии	M2		
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	1,2 м.	M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	В наличии	M2		
	на кнопках управления лифта	наличие	Отсутствует	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Отсутствует	M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствует	M1		

	связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствует	M2, M1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	Отсутствует	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствует	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	Отсутствует	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Отсутствует	M1, M2		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствует	M4, M2, M3, M1		
	Индукционная система:	наличие	Отсутствует	M1		
	стационарная	наличие	Отсутствует	M1		
	переносная	наличие	Отсутствует	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

M1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

Объект доступен частично всем ДЧ-В

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ - технический паспорт на 20 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя комиссии: Заместитель Главы
муниципального района Безенчукский Самарской области
по социальным вопросам
Жуплатова А.П.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Секретарь комиссии: Начальник отдела по
социальному развитию и проектному управлению
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Галицына Н.Е.


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

И.о. заместителя Главы муниципального района
Безенчукский Самарской области по экономике и
финансам – руководитель Управления финансами
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Ананьевская Е.Ю.

(должность, Ф.И.О.)

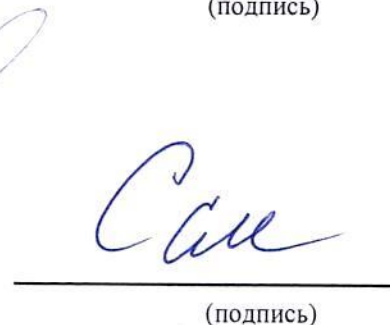

(подпись)

Руководитель МКУ муниципального района
Безенчукский Самарской области «Ресурс»
Кондрахин Э.Ю.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)


Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Таргинова К.И.

(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Главный специалист Комитета по строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Блинов О.В.

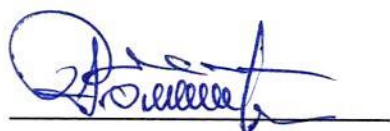

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Леухин С.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Руководитель Управления по муниципальному району
Безенчукский Самарской области ГКУ СО «Главное
управление социальной защиты населения Юго-
Западного округа»
Мещерякова Л.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Главный специалист юридического отдела
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Титова Л.А.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель Безенчукской районной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов
Салей Т.Н.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Директор, Н.Г. Поваляева

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель директора по АХР, О.М. Леонова

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Межведомственной комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и услуг в части учета требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района Безенчукский Самарской области.