


СОГЛАСОВАНО

Директор ГБОУ СОШ № 1
п.г.т. Безенчук

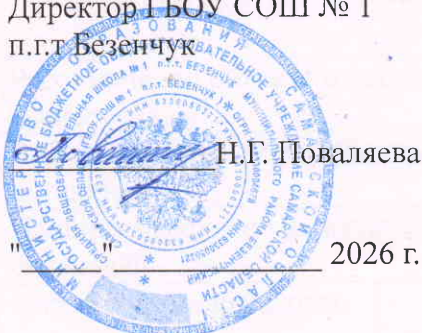

Н.Г. Поваляева

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей
группы
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы
муниципального района
Безенчукский Самарской области
В.Н. Виноградов



2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Структурное подразделение «центр детского творчества Камертон» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446250. Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Центральная, д. 5 (корпус 1). Тел. (884676) 2-14-65, факс (884676) 2-44-79, e-mail: kamerton-bez@yandex.ru

Руководитель структурного подразделения – Семина Юлия Константиновна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ; Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г.т. Безенчук Самарской области

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области, полномочия министерства реализуются Юго-Западным управлением министерства образования и науки Самарской области (г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д.39-А).

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 360 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее одноэтажное здание; стены из кирпича, перекрытия железобетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов 1 вход (основной) и 1 вход (запасный)

8. Год постройки 1976 г.

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200 м/300 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		маршрутное такси №5, остановка «МВЦ «Радуга» или остановка «НГДУ»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Классификация МГН по группам мобильности	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечания
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения):						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,27 м	М3,М4		
	*Информация об объекте	наличие	нет	М4,М3,М2,М1		
Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели и направлен	наличие	нет	М4,М1,М2	установка	

	ия движения					
	Ширина пешеходно го пути с учетом встречног о движения	$\geq 2,0$ м	1,3 м	М4	Реконструкция	
	Ширина пешеходно го пути с учетом встречног о движения в условиях сложивше йся застройки в пределах прямой видимости ; Для обеспечен ия возможнос ти разъезда через каждые 25 м горизонта льные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	1,3 м 2,5 x 2,2 м	М4		
	Тактильны й контрастн ый напольны й указатель перед пандусом не предусмат ривается			М2		
	Тактильна	ширина 0,5-0,6	-	М2		

	я полоса перед лестницей	м и длина, равная ширине лестницы				
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5-0,6 м	-	М2		
	ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения	0,013-0,015 м	-	М2		
	*Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	-	М4,М2,М3		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> =0,05 м	0,035-0,05 м	М4,М2,М3		
	*Места отдыха<2>	наличие		ДУ (М4, М3)		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояния	≤ 50 м	20 м	М4,М3		

	е до входа в здание					
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	M4,M2		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	M4	установка	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	1,3 м	M3,M2		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	1	M3,M2		
	Единообразие	наличие	-	M3,M2		

	зная геометрия ступеней					
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,14 м	М3,М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,37 м	М3,М2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3,М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3,М2		
	Расстояние между поручнями и	$\geq 1,0$ м	нет	М3,М2		
	- высота поручней	0,9 м		М3		
	Не травмирующие завершения поручня	<u>наличие</u>	нет	М3		
	Завершаю	$\geq 0,3$ м		М3,М2		

	щие горизонта льные части поручней					
1.5. Пандус на рельефе						
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M4,M3		
	Расстояни е между поручням и	0,9 - 1,0 м		M4,M3		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		
	Не травмиру ющие завершени я поручня	<u>наличие</u>		M4,M3		
	Завершаю щие горизонта льные части поручней	$\geq 0,3$ м		M4,M3		
	Площадки на горизонта льном участке пандуса:	наличие		M4		
	В верхнем окончании	$\geq 1,5 \times 1,5$		M4		

	пандуса					
	Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$		М4		
	- промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	В нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		М4, М3		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) – центральный вход

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	справочно	0,25 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	7,6 x 3,2 м	М3, М2		

	глубина					
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	M4,M3,M2	установка	
	*Навес	наличие	+	M4,M3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	M4,M3,M2		
	Информация об объекте	наличие	нет	M1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при			M4		

	фронтальн ом подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола					
2.2. Лестница наружная						
	Несколько ое покрытие	наличие		M3,M2		
	Расстояние е от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильно й полосы	0,3 м		M2		
	Ширина тактильно й полосы перед лестничны м маршем	0,5-0,6 м		M2		
	*Контраст ная маркировк а крайних ступеней	наличие		M2		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкаю щие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3,M2		
	Поручни с двух сторон	наличие		M3,M2		

	Высота поручней	0,9 м		M3,M2		
	Не травмирующие завершения поручня	наличие		M3,M2		
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M3,M2		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие		M3,M2		

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	1 м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		M4		
	Поручни с двух сторон	наличие		M4,M3		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		M4,M3		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		M4		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		M3		

	Нетравмирующие завершены поручней	Наличие		М4,М3		
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4,М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	В верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		М4		
	Промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	В нижнем окончании	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4,М3		

	Несколько ое покрытие	наличие		M4,M3		
	Наружный подъемник (при отсутствии и пандуса) вертикаль ный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	M4		
	*Звуковой маяк у входа <2>	наличие	нет	M2	установка	
	Световой маячок у входа <2>			M1		

2.4. Тамбур

	Габариты: глубина X ширина	> 2,45 x 1,6 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,5 x 3,8 м	M4		
	Двери распашные (Р), автоматич еские раздвижн ые (А)	наличие	Р	M4,M3		
	- ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкций ≥0,9 м	1,2 м	M4,M3		
	- высота порога наружного , внутренне го	Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	0,04 м 0,065 м	M4		
	Контрастн ая маркировк а прозрачны	наличие		M2		

	х дверных полотен					
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	*Контраст ная маркировк а крайних ступеней	наличие		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкаю щие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3,M2		
	Поручни с двух сторон	наличие		M3,M2		
	- на высоте	0,9 м		M3,M2		
	Нетравми рующие завершени я поручня	наличие		M3,M2		
	Завершаю щие горизонта льные части поручней	$\geq 0,3$ м.		M3,M2		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Разворотн ые	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		

	площадки внизу, вверху					
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4,М3		
	Расстояни е между поручням и	0,9-1,0 м		М4,М3		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м		М4		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	Нетравми рующие завершени я поручней	наличие		М4		
	- завершаю щие горизонта льные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4,М3		
	Колесоотб ойники по продольны м краям маршей высотой не менее 0,005 м	наличие		М4		
	Пандус переносно й (при отсутствии и стационар ного)	наличие		М4		
	Подъемни к для инвалидов		нет			

	(при отсутствии и пандуса):					
	- стационар ный	наличие		M4		
	- мобильны й	наличие		M4		

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	Не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5-1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	1,7 м	M4		
	Разворотн ые площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,5 x 1,8 м	M4		
	Контрольн о- пропускн ые устройств а и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	M4,M3		
	Указатели направлен ия движения, входа, выхода	наличие	нет	M4,M1	установка	
	Пиктограм	наличие	-	M4,M1	установка	

	мы (доступно сть, вход, выход)					
	Звуковые маячки «2»	наличие	-	ДЧ-И (М2)	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирова ния звуковой информац ии «2»	наличие	-	ДЧ-И (М1)	установка	
	Аудиовизу альные информац ионно- справочны е системы « 2»	наличие	-	ДЧ-И (М1)	установка	
	Тактильна я мнемосхе ма	наличие	нет	М2	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	М4, М3, М2, М1		
	- для лиц с наруш ениям и ОДА (О): глуби на зоны сиден ия не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	М3		
	- для	≥ 1 на этаж	-	М4		

	колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м					
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	M2		
	Рифленая и/или контрастная окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	M2		
	Опорные устройства	наличие		M3,M2		
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие		M2		
3.4. Лестница , перепады высот на этажах (коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3,M2		
	Контрастная маркировка	наличие		M2		

	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		М3		
	- на высоте	0,9 м		М3		
	- не травмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	- завершающие горизонтальные части поручней	наличие		М3		

3.5. Пандус внутренний на этаже

	Ширина марша	≥ 1 м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки, внизу иверху	$\geq 1,5 \times 1,5$		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	На высоте (верхний поручень)	0,9		М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		

3.6. лестница многоэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	-	M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкаю- щие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	M3,M2		
	Поруч- ни непрер- ывные с двух сторон :	наличие	-	M3,M2		
	на высоте	0,9 м	-	M3,M2		
	Нетравми- рующие заверше- ния поручней	наличие	-	M3,M2		
	заверша- ющие горизон- тальные	$\geq 0,3$ м	-	M3,M2		

	части поручней вверху, внизу					
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	M2		
	Указатели номера этажа на поручнях тактильные	наличие	-	M2		

3.7. Лифт пассажирский

	Кабина:		-			
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве ≥ 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов ≥ 1,1 х 1,4 м	-	M4		
	шир	при новом	-	M4		

	ина две рно го про ема	строительстве ≥ 0,9 м				
	Зеркало	наличие	-	M4		
	Поручни	наличие	-	M3		
	Световая и звуковая информа ция в кабине о движени и лифта	наличие	-	M1,M2		
	Знак доступнос ти	наличие	-	M4		
	Цифр овые контр астны е обозн ачени я этажа напро тив лифт а	наличие	-	M2		
	Тактильн ая маркиров ка цифр на кнопках управлен ия лифтом	наличие	-	M2		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота	0,8 – 0,85 м	-	M4		

	рабочей поверхнос ти					
	Площадь помещен ия для индивиду ального приема посетите лей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м ² 18 м ²	-	М4		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете N						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м		М4		
	Высота порога	отсутствие		М4,М3		
	Информац ия тактильна я	наличие		М2		
	Информац ия визуальна я контрастн ая:	наличие		М4,М3,М2, М1		
	размещен ие на высоте <2>	≤ 1,2-1,8 м		М4		
	высота прописны х букв<2>	≥ 0,025 м		М2		
	Габариты зоны сидения- глубина	≥ 1,2 м		М3		
	Зона для	≥ 1,5 x 1,5 м		М4		

	кресла-коляски					
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		М4,М3		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

4.3 Обслуживание с перемещением №

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		М4		

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)

	Ширина х глубина	1,5х1,5 м	-	М4		
	Место для сидения <2>	наличие	-	М3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие	-	М3		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)

	Доля мест	≥ 2 %	-	М4		
--	-----------	------------	---	----	--	--

	для колясочни ков					
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- коляске	$\geq 1,2$ м	-	M4		
	Доля мест для лиц, с нарушени ем слуха	≥ 2	-	M1		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специали зированн ая зона обслужив ания инвалидо в- колясочн иков	наличие	нет	M4		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. Санузел для посетителей

	Санузел	наличие	+	M1		
--	---------	---------	---	----	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

	Санузел	наличие	-	M4,M3,M2		
	Знак доступнос ти помещени я	наличие		M4		
	Тактильна я маркировк а санузла	наличие		M2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		M4,M3		
	Направлен ие открывани я дверей	наружное		M4		
	Кабины для					

	инвалидо в:					
	- количество кабин	> 1 шт.		М4,М3		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		М4,М3		
	- габариты доступной кабины	1,65x2,2 м		М4,М3,М2		
	Унитаз:					
	унитаз , имею щий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м				
	писсуар	Высота не более 0,4 м				
	опорные поручни	наличие		М4,М3		
	откидные поручни <2>	наличие		М4		
	зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступо м 12 см)	наличие		М3		
	Раковина:					

	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м		M4,M3		
	- опорный поручень	наличие		M3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		M4,M3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие		M4,M3		
	Зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		M4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		M3		
	Зеркало поворотное	наличие		M4,M3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		M4		

	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		М4,М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	0,5 х 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		М4,М3		
	Опорный поручень	наличие		М4,М3		
	Система тревожной сигнализации	наличие		М4,М3,М2		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	М4,М3,М2, М1		
	Надписи:	наличие	+	М4,М3,М2, М1		
	размещен	$\geq 1,5 \text{ м}$	1,75 м	М4,М3,М2,		

	ие на высоте	и $\leq 4,5$ м до уровня пола		M1		
	высота прописны х букв	$\geq 0,075$ м		M4,M3,M2, M1		
	освещенн ость	наличие	+	M4,M3,M2, M1		
	Указатели, пиктограм мы	наличие	-	M4,M3,M2, M1		
	размещен ие на высоте	1,2 – 1,6 м		M4,M3,M2, M1		
	высота прописны х букв	$\geq 0,075$ м		M4,M3,M2, M1		
	освещенн ость	наличие		M4,M3,M2, M1		
	Тактильны е средства информац ии о предостав лении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	M2		
	высота размещен ия	1,2 – 1,6 м		M2		
	Тактильн ые таблички у дверей помещен ий со стороны дверной ручки	наличие		M2		
	на кноп ках упра влен ия лифт	наличие		M2		

	а					
	на кабина х санита рно- бытов ых помещ ений	наличие		M2		
	Текстофо ны (текстов ые телефон ы), текстовы е средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсими льные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	-	M1		
	Телефоны с усилителе м звука и увеличенн ыми тактильны ми клавишам и	Наличие (не менее 1шт)	-	M2,M1		
	Таксофон: с автоматич еским перемеще нием аппарата по высоте (AB)	наличие	-	M4		
	Речевые информат оры и	наличие	-	M2		

	маяки					
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	M2		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	M1,M2		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	M4,M3,M2		
	Индукционная система	наличие	-	M1		
	стационарная	наличие		M1		
	переносная	наличие		M1		

7. ВЫВОДЫ

Объект доступен частично всем ДЧ-В

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте на ____ л.


Полэтажные планы, паспорт БТИ - технический паспорт на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя комиссии: Заместитель Главы
муниципального района Безенчукский Самарской области
по социальным вопросам
Жуплатова А.П.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Секретарь комиссии: Начальник отдела по
социальному развитию и проектному управлению
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Галицына Н.Е.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

И.о. заместителя Главы муниципального района
Безенчукский Самарской области по экономике и
финансам – руководитель Управления финансами
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Ананьевская Е.Ю.


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Руководитель МКУ муниципального района
Безенчукский Самарской области «Ресурс»
Кондрахин Э.Ю.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Таргинова К.И.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Главный специалист Комитета по строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Блинов О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Леухин С.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Руководитель Управления по муниципальному району
Безенчукский Самарской области ГКУ СО «Главное
управление социальной защиты населения Юго-
Западного округа»
Мещерякова Л.В.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Главный специалист юридического отдела
Администрации муниципального района
Безенчукский Самарской области
Титова Л.А.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель Безенчукской районной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов
Салей Т.Н.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Директор, Н.Г. Поваляева

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель директора по АХР, О.М. Леонова

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Межведомственной комиссией по обследованию объектов социальной
инфраструктуры и услуг в части учета требований доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории муниципального района
Безенчукский Самарской области.